


《Aライン》

水道管布設替工 HPPE φ 100mm L=120.0m
給水管切替工 N=1箇所

《Bライン》

水道管布設替工 HPPE φ 100mm L=40.0m

【標準断面図】 S=1/20

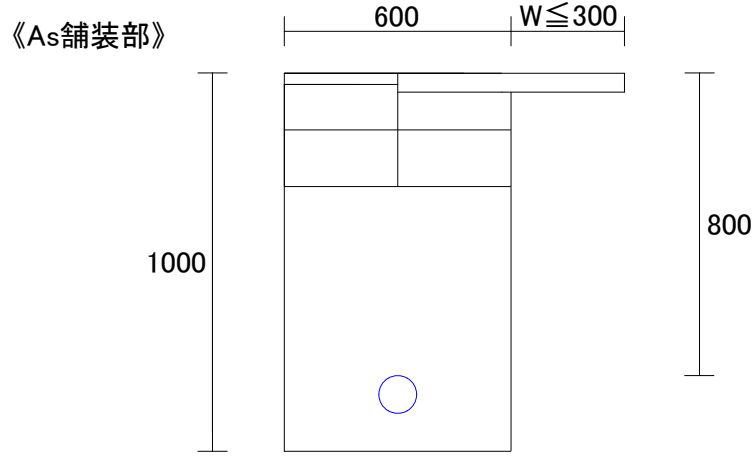

【仮復旧】

仮 舗 装 : ②粗粒度As t=3cm

上層路盤 : M-40 t=12cm

下層路盤 : ARC-40 t=15cm

路 床 : 山砂


【本復旧】

本 復 旧 : ⑨密粒度As t=5cm

上層路盤 : M-40 t=10cm

下層路盤 : ARC-40 t=15cm

《Co舗装部》

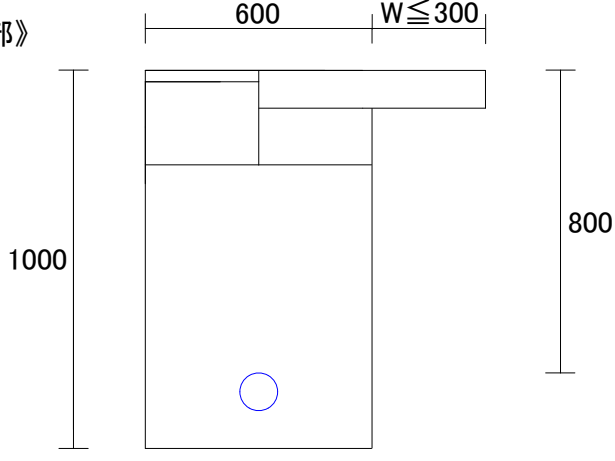

【仮復旧】

仮 舗 装 : ②粗粒度As t=3cm

路 盤 : ARC-40 t=22cm


路 床 : 山砂

【本復旧】


本 復 旧 : コンクリート t=10cm

路 盤 : ARC-40 t=15cm


【No.0&No.E (Aライン) 接続部詳細図】

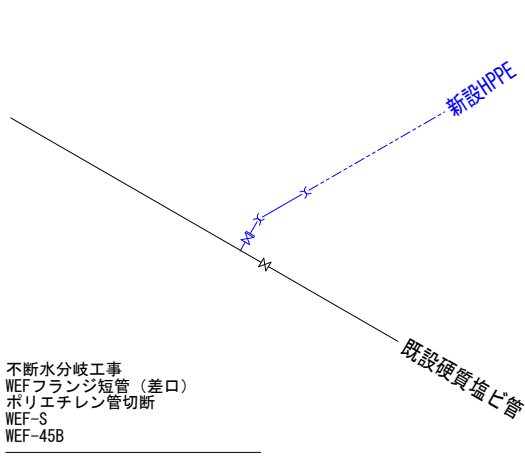


【No.0&No.E (Aライン) 閉塞部詳細図】

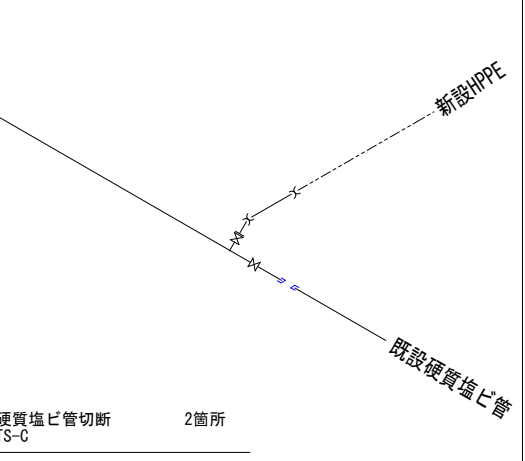

【No.0 (Bライン) 接続&閉塞部詳細図】

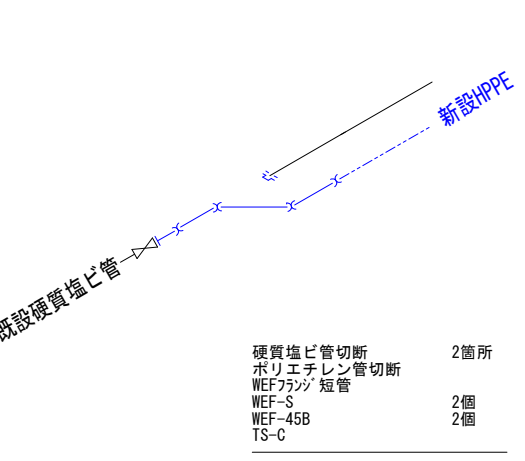

【No.E (Bライン) 接続&閉塞部詳細図】

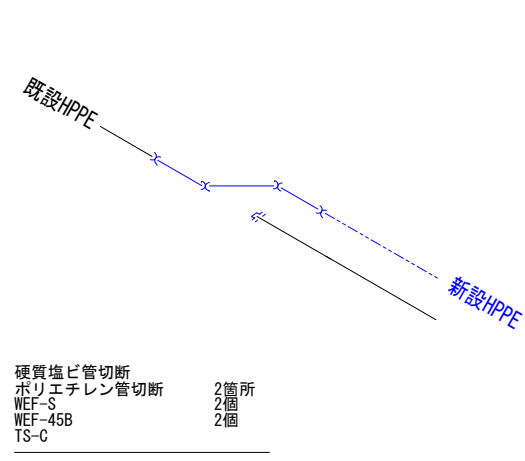

令和4年度 ガス水道第2号

工事場所 小千谷市 時之島・芋坂 地内

工 事 名 水道管布設替工事

図 面 計画平面図

小千谷市ガス水道局

請負業者